

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта	Адрес социально-значимого объекта	№ ТП-6/0,4 кВ сетевой организации	Принадлежность ТП-6/0,4 кВ сетевой организации	Категория электропроектирования СЗО по договору электроснабжения	Время доставки РИСЭЭ до СЗО, кем предоставляется	Время для завершения технологического процесса СЗО (продолжительность работ РИСЭЭ)	Технические характеристики электроустановки потребителя	Оперативно-технические мероприятия, выполняемые сетевой организацией и потребителем	
1	ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"	г. Балахна, ул. Олимпийская, 1	ТП-526	ООО "Энергосервис"	1	стационарная установка "Изделие 39Э36" 400кВт		380В/306,5 кВт	Персоналу ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ", после получения уведомления сетевой организации о аварийном (плановом) отключении электроэнергии, вести в работу (при необходимости) имеющиеся источники резервного питания (бензогенераторы) на объектах, для обеспечения функционирования оборудования реанимации по отработанной схеме. Подключение РИСЭЭ: 1. Получить подтверждение аварийного (планового) отключения электроэнергии в сторону СЗО от диспетчера сетевой организации; 2. Оперативно-ремонтному персоналу сетевой организации проинформировать подкомитет РИСЭЭ на границе эксплуатационной ответственности сетевой организации и ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" в сторону ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ", соблюдать внутренний регламент по оперативным мероприятиям; 3. Уведомить ответственный персонал ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" о возможности подачи напряжения; 4. Получив подтверждение ответственных лиц ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" ввести в работу РИСЭЭ; 5. Проверить наличие напряжения на отходящей в сторону ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" линии; 6. Отключение РИСЭЭ осуществлять только после сообщения о ликвидации ситуации, вызвавшей отключение электроснабжения и восстановления сетей в штатный (временный) режим; 7. Уведомить ответственных лиц ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" о возможности восстановления штатной схемы электроснабжения и после получения согласия, приступить к выводу из работы РИСЭЭ и восстановлению штатной схемы.	
2	Роддом Балахнинской районной больницы	г. Балахна, ул. Энгельса, 94	ТП-60	БРЭС	3	2 час Балахнинские электрические сети				
3	Главный корпус Балахнинской районной больницы	г. Балахна, ул. Энгельса, 94	ТП-14	БРЭС	3	Технологич. Процесс отсутствует. Время работы РИСЭЭ - до полного восстановления электроснабжения				
4	Детская городская больница	г. Балахна, ул. Горького, 23А	ТП-303	ООО "Энергосервис"	3	Технологич. Процесс отсутствует. Время работы РИСЭЭ - до полного восстановления электроснабжения				
5	Большеземская городская больница	пос. Б.Козино, ул. Ионическая, 4	ТП-127	БРЭС	3	380В/60 кВт				
6	Черноморская городская больница	пос. Гидротроф ул. Больничная 10-а	ТП-176	БРЭС	3	380В/30 кВт				
7	Станция скорой медицинской помощи	ул. Свердлова, 33	ТП-6	БРЭС	3	380В/30 кВт				

Примечание: для нужд отделений реанимации имеются у потребителей:

1. ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" бензогенератор переносной WRO-3000 5кВт



2. Роддом Балахнинской районной бензогенератор переносной STROM 4,5 кВт - 2шт

3. Детская городская больница бензогенератор переносной WLMAR 5000 4,5 кВт

4. Большеземская городская больница бензогенератор переносной "Калибр" 4,5 кВт

Инженер ГБУЗ НО Балахнинская ЦРБ
Тел (83144) 7-46-39, моб. +79200613099

О.А. Макеев

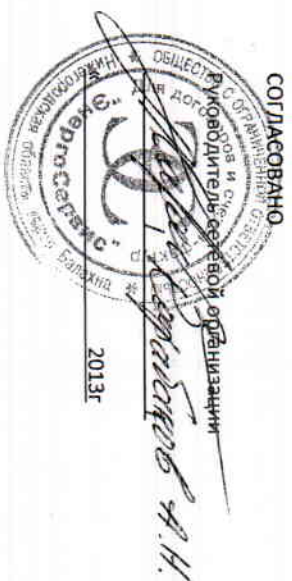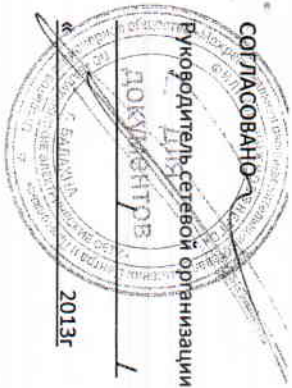

Регламент (карта) действий персонала энергоснабжающей(сетевой) организации и МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна» при организации временного электроснабжения социально значимых объектов от резервных источников снабжения электроэнергией(РИСЭЭ)

№ п/п	Наименование социально значимого объекта	Адрес социально значимого объекта	Номер ТП-6/0,4 кв сетевой организации	Принадлежность ТП-6/0,4 кв сетевой организации	Категория электроприёмника в СЗО по договору энерго снабжения	Время доставки РИСЭЭ до СЗО, кем доставляется	Время необходимое для завершения технологического процесса СЗО(продолжительность работы РИСЭЭ)	Технические характеристики электроустановок и потребителей	Оперативные и технические мероприятия между сетевой организацией и потребителем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КНС п.Совхозный	п.Совхозный	ТП-481	ЗРЭС	III	До 1 часа МУП «МП«Теплоэнерго» МО «город Балахна»	Технологический процесс непрерывный , Время работы РИСЭЭ до полного восстановления электроснабжения в сторону СЗО по нормальной (временной) схеме сетевой организации	380В/5кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	Подключение РИСЭЭ: 1.Получить подтверждение аварийного (планового) отключения Эл.энергии в сторону СЗО от диспетчера сетевой организации; 2.При получении информации об аварийном (плановом) отключении электроэнергии от диспетчера, отключить рубильник в ВРУ-0,4 кв СЗО, проверить отключённое положение, вывесить запрещающий плакат; 3.Снять предохранители нагрузки ПН2-100 А общего рубильника ВРУ-0,4 кв СЗО; 4.Проверить отсутствие напряжения на шинке 0,4 кв в ВРУ СЗО и установить ПЗ №1 на шинке 0,4 кв; 5.Подключить РИСЭЭ в ВРУ 0,4 квСЗО в указанной точке согласно приложения №3 настоящего регламента (карты); 6.Снять ПЗ №1 с шинки 0,4 кв в ВРУ 0,4 кв СЗО; 7.Подать напряжение на шинку 0,4 кв ВРУ-0,4 кв СЗО от дизельно-генераторной установки ДГУ-68 кВт;
2	КНС п.Лукино	п.Лукино ул.Победы	ТП-151	ООО «Энергосервис»	III			380В/22кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
3	ЦТП-2	г.Балахна ул. Некрасова,	ТП-38	БРЭС	III			380В/30кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
4	ЦТП-3	п. Гидроторф, ул. Административная	ТП-208	БРЭС	III			380В/11кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
5	ЦТП-4	г. Балахна, ул. Первомайская	ТП-1	БРЭС	III			380В/37кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
6	ЦТП-5	п. Гидроторф, ул. Сергеевка, 79А	ТП-68	БРЭС	III			380В/55кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	

7	Кот. п.М.Козин но	п. М.Козино ул.Докучаева	ТП-163	БРЭС	II			380В/15кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	8. Включить электромотор насоса, проверить вращение; 9. Отключение РИСЭЭ осуществлять только после устного сообщения по телефонной связи от диспетчера сетевой организации о восстановлении электроснабжения в сторону СЗО по нормальной (временной) схеме.
8	ЦТП-7	г. Балахна, ул. 40 лет П/О	772-515 ТП-204	ООО «Энергосер вис»	III			380В/55кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
9	ЦТП-8	п. Гидроторф, ул. Садовая, 15	ТП-204	БРЭС	III			380В/55кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
10	ЦТП-Гриль	г. Балахна пр. Держинского 1/18	ТП-330	ООО «Энергосер вис»	II			380В/45кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
11	Котельная Д. Рылово	Д. Рылово	ТП-141	БРЭС	II			380В/11кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
12	Котельная №1 Д. Конёво	Д. Конёво ул. Советская	ТП-109	БРЭС	II			380В/15кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
13	Котельная №2 Д. Конёво	Д. Конёво ул. Ленина	ТП-112	БРЭС	II			380В/25кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
14	Газ. кот. п. Совхозн ый	п. Совхозный	ТП-481	ЗРЭС	II			380В/37кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
15	Газ. кот. п.1-е Мая	п.1-е Мая ул. Садовая	ТП-227	ООО «Энергосер вис»	II			380В/45кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
16	Газ. кот. п.Истоми но	п.Истомино	ТП-131	ООО «Энергосер вис»	II			380В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	
17	Газ. кот. п.Лукино	п. Лукино ул. Победа	ТП-120	ООО «Энергосер вис»	II			380В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	1. После получения устного сообщения по телефону связи от диспетчера сетевой организации о восстановлении электроснабжения в сторону СЗО, отключить электромотор насоса, отключить дизельную генераторную установку; 2. Проверить отсутствие напряжения на шинке ВРУ-0,4 кВ СЗО и установить ПЗ №1 на шинке ВРУ-0,4 кВ; 3. Отсоединить кабель от места присоединения в ВРУ-0,4 кВ в указанной точке согласно приложения №3; 4. Проверить отключённое положение вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ и вставить предохранители нагрузки ПН2-100 А в ВРУ-0,4кВ СЗО; 5. Снять ПЗ №1 с шинки ВРУ-0,4кВ СЗО; 6. Выполнить запрос по телефонной связи у диспетчера сетевой организации на включение вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ; 7. При получении задания от диспетчера сетевой организации на включение вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ включить вводной рубильник ВРУ-0,4 кВ, проверить его включённое положение и снять запрещающий плакат; 8. Доложить диспетчеру сетевой организации о включении вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ 9. Включить электромотор насоса проверить вращение.
18	Кот. п.Ваната	г. Балахна ул. Попова	ТП-17А	ООО «Энергосер вис»	II			380В/45кВт/50Гц Соединение обмоток эл мотора насоса-звезда	

к регламенту (карте) действий персонала

Директор МУП «МП «Теплоэнерго»

энергоснабжающей (сетевой) организации

МО «город Балахна»

МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна»

В.В.Валат


Регламент (карта) действий персонала энергоснабжающей(сетевой) организации и МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна» при организации временного электроснабжения социально значимых объектов от резервных источников снабжения электроэнергией(РИСЭЭ)

№ п/п	Собственник РИСЭЭ(наименование организации где хранится РИСЭЭ)	Место нахождения РИСЭЭ - адрес, телефон	Лицо отв. за эксплуатацию РИСЭЭ (контакт. данные)	Модель (марка) РИСЭЭ	Мощность РИСЭЭ кВт	Кол-во	Техническое состояние	Тип (передвижной/стационарный)	Год выпуска	Марка топлива	Наличие топлива
1	Администрация г. Балахны Хранение – МУП «МП «Водоканал» МО «город Балахна»	г. Балахна ул. Энгельса д.44 8(831-44) 6-21-72	Главный энергетик Боровиков Н.В. 8(83144) 6-21-72	Д.Г.У.	68	1	Рабочее	Передвижной	2011 г	ДТ	Заправлен

Главный энергетик

МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна»

В.А. Матвеев




к регламенту (карте) действий персонала
энергоснабжающей (сетевой) организации


МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна»

Перечень объектов МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна» требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения

№ п/п	Наименование объекта жизнеобеспечения, социально-значимого объекта	Контактные данные, тел. Лица ответственного за эл. хоз-во объекта жизнеобеспечения, социально – значимого объекта	Адрес социально – значимого объекта	Номинальная мощность потребителя (до кВт)	Привлекаемый РИСЭЗ, тип и мощность	Организация направляющая РИСЭЗ (контактные данные, тел.)	Время доставки РИСЭЗ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЦТП-1	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г. Балахна, ул.К.Либкнехта, 37	110 кВт	Нет	Нет	-
2	ЦТП-6	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г. Балахна, ул. Пирогова	110 кВт	Нет	Нет	-
3	ЦТП-2	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г. Балахна ул. Некрасова,	22 кВт			
4	ЦТП-3	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п. Гидроторф, ул. Административная	11 кВт			
5	ЦТП-4	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г. Балахна, ул. Первомайская	37 кВт			
6	ЦТП-5	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п. Гидроторф, ул. Сергеевка, 79А	55 кВт			
7	ЦТП-7	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г. Балахна, ул. 40 лет П/О	55 кВт			
8	ЦТП-8	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п. Гидроторф, ул. Садовая, 15	15 кВт			
9	ЦТП-Гриль	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г. Балахна пр. Дзержинского 1/18	45 кВт	Передвижная дизельная генераторная установка ДГУ-68 кВт		
						МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна» Тел.8(831-44) 6-14-02	До 1 часа

Директор МУП «МП «Теплоэнерго»
МО «город Балахна»
Валатин В.В.
2013г

Схема электрическая принципиальная
социально значимого объекта и
место присоединения РИСЭЭ

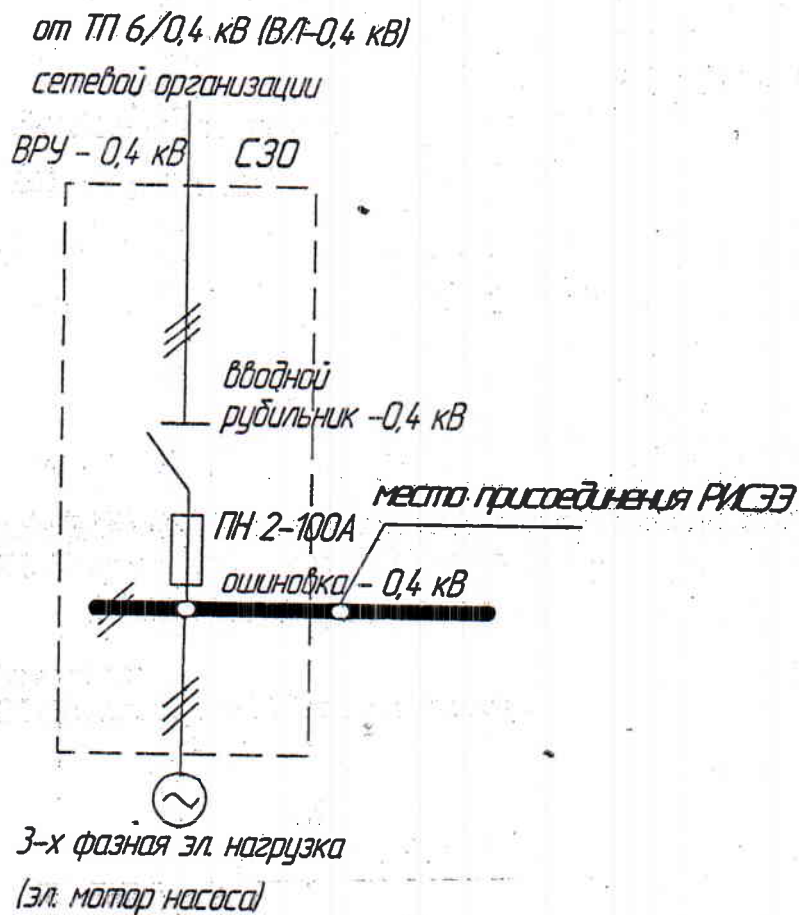

Примечание: Данная схема и место присоединения РИСЭЭ действительна для всех СЗО
МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна»

Главный энергетик
МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна»


Матвеев В.А.

10	Котельная Д. Рылово	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	Д.Рылово	11 кВт		
11	Котельная №1 Д.Конёво	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	Д.Конёво ул. Советская	15 кВт		
12	Котельная №2 Д.Конёво	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	Д.Конёво ул. Ленина	25 кВт		
13	Газ. кот. п.Совхозный	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п. Совхозный	37 кВт		
14	Газ. кот. п.1-е Мая	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п.1-е Мая ул. Садовая	45 кВт		
15	Газ. кот. п.Истомино	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п.Истомино	65 кВт		
16	Газ. кот. п.Лукино	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п. Лукино ул. Победа	65 кВт		
17	Кот. п.Ваната	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	г.Балахна ул. Попова	45 кВт		
18	Кот. п.М.Козино	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п. М.Козино ул.Докучаева	15 кВт		
19	КНС п.Лукино	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п.Лукино ул.Победы	22 кВт		
20	КНС п.Совхозный	Матвеев В.А. Тел.8(831-44) 6-14-02	п.Совхозный	5 кВт		

Главный энергетик

МУП «МП «Теплоэнерго» МО «город Балахна»

Матвеев В.А.

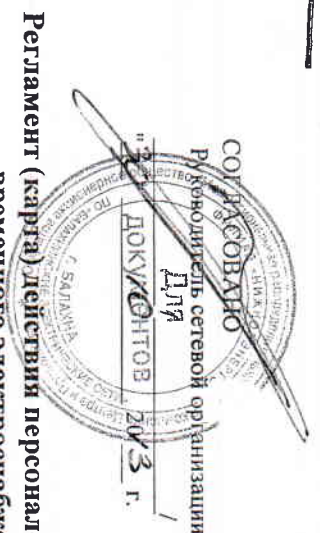

Регламент (карты) действия персонала энергоснабжающей (сетевой) организации и МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна" при организации временного электроснабжения социально-значимых объектов от резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭЭ)



№ п/п	Наименование социально-значимого объекта	Адрес социально-значимого объекта	Номер ТП-6/0,4 кВ сетевой организации	Принадлежность ТП-6/0,4 кВ сетевой организации	Категория электроприемников СЗО по договору энергоснабжения	Время доставки РИСЭЭ до СЗО, кем доставляется	Время, необходимое для завершения работ по технологическому процессу СЗО (продолжительность работы РИСЭЭ)	Технические характеристики электроустановки потребителей	Оперативные и технические мероприятия между сетевой организацией и потребителем
1	НС (повысительная станция)	г. Балахна, ул. Пирогова, д. 2	ТП-34	ООО "ЭнергоСервис"	III	7	8	368В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	Подключение РИСЭЭ: 1. Получить подтверждение аварийного (планового) отключения электроэнергии в сторону СЗО от диспетчера сетевой организации; 2. При получении информации об аварийном (плановом) отключении электроэнергии от диспетчера, отключить рубильник в ВРУ-0,4 кВ СЗО, проверить отключенное положение, вывесить запрещающий плакат; 3. Снять предохранители нагрузки ПН2-100 А общего рубильника ВРУ-0,4 кВ СЗО. 4. Проверить отсутствие напряжения на ошиновке-0,4 кВ в ВРУ СЗО и установить ПЗ №1 на ошиновке-0,4 кВ. 5. Подключить РИСЭЭ в ВРУ-0,4 кВ СЗО в указанной точке согласно приложения №3 настоящего регламента (карты); 6. Снять ПЗ №1 с ошиновки-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ СЗО; 7. Подать напряжение на ошиновку-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ СЗО от дизельной генераторной установки ДГУ-68 кВт; 8. Включить электромотор насоса насосной станции, проверить вращение; 9. Отключение РИСЭЭ осуществлять только после устного сообщения по телефонной связи от диспетчера сетевой организации о восстановлении электроснабжения в сторону СЗО по нормальной (временной) схеме.
2	НС (повысительная станция)	г. Балахна, ул. Пушкина	ТП ГЖД	Горьковская ж/д	III	7	8	370В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	
3	ЦКНС 1-1	г. Балахна, пл. Советская	ТП-43, ТП-8	БРЭС	II	7	8	371В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	
4	КНС 1-2	г. Балахна, ул. Рязанова	ТП-62, ТП-201	БРЭС ООО "ЭнергоСервис"	II	7	8	372В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	
5	КНС 1-3	г. Балахна, ул. Рязанова	ТП-9	БРЭС	III	7	8	373В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	
6	КНС 1-4	г. Балахна, ул. Энгельса, д. 74	ТП-14, ТП-76	БРЭС	II	7	8	374В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	
7	КНС 1-5	г. Балахна, ул. Энгельса, д. 62	ТП-33	БРЭС	III	7	8	375В/65кВт/50Гц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"	
до 1 часа, МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"							8	Технологический процесс непрерывный, время работы РИСЭЭ до полного восстановления электроснабжения в сторону СЗО по нормальной (временной) схеме сетевой организации	
							9		
							10		

8	КНС 1-6	г. Балахна, ул. Энгельса, д. 54	ТП-33	БРЭС	II	до 1 часа, МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"	Технологический процесс непрерывный, время работы РИСЭЭ до полного восстановления электроснабжения в сторону СЗО по нормальной (временной) схеме сетевой организации	375В/65кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
9	КНС 1-7	г. Балахна, ул. Мазурова	ТП-15	БРЭС	III			375В/65кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
10	КНС 1-8	г. Балахна, ул. Синякова	ТП-15, ТП-67	БРЭС	II			375В/65кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
11	КНС 1-9	г. Балахна, ул. Строителей	ТП-83	ЗАО "Узола"	III			375В/65кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
12	КНС 1-10	г. Балахна, ул. Челюскинцев, д. 6А	ТП-41	БРЭС	III			375В/65кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
13	КНС сад НИГРЭС	г. Балахна, мкр. НИГРЭС, сад №1	ТП-42	БРЭС	II			380В/65кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
14	КНС 1-14	г. Балахна, ул. Свердлова, д. 14	ТП-75	БРЭС	III			380В/15кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
15	КНС 1-15	г. Балахна, ул. Держинского, д. 50	ТП-19	БРЭС	III			380В/30кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
16	КНС1-16	г. Балахна, ул. ЦКК, д. 30	ТП-8	ООО "ЭнергоСервис"	III			380В/20кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
17	КНС 1-17	г. Балахна, ул. ЦКК, д. 28	ТП-9	ООО "ЭнергоСервис"	III			380В/20кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
18	КНС 1-18	г. Балахна, ул. Некрасова, д. 14	ТП-13	БРЭС	III			380В/15кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
19	КНС 1-19	г. Балахна, ул. Челюскинцев, д. 5А	ТП-32	БРЭС	III			380В/10кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
20	КНС КЦ "Москва"	г. Балахна, пл. Минина	ТП КЦ "Москва"	ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/48кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"

Отключение РИСЭЭ:

1. После получения устного сообщения по телефонной связи от диспетчера сетевой организации о восстановлении электроснабжения в сторону СЗО, отключить электромотор насоса, отключить дизельную генераторную установку;
2. Проверить отсутствие напряжения на ошиновке ВРУ-0,4 кВ СЗО и установить ПЗ №1 на ошиновке ВРУ-0,4 кВ;
3. Отсоединить кабель от места присоединения в ВРУ-0,4 кВ СЗО в указанной точке согласно приложения №3;
4. Проверить отключенное положение вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ и вставить предохранители нагрузки ПН2-100 А в ВРУ-0,4 кВ СЗО;
5. Снять ПЗ №1 с ошиновки 0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ СЗО;
6. Выполнить запрос по телефонной связи у диспетчера сетевой организации на включение вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ СЗО;
7. При получении задания от диспетчера сетевой организации на включение вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ СЗО, включить вводной рубильник ВРУ-0,4 кВ, проверить его включенное положение и снять Запрещающий плакат;
8. Положить диспетчеру сетевой организации о включении вводного рубильника ВРУ-0,4 кВ СЗО;
9. Включить электромотор насоса СЗО, проверить вращение.

21	КНС 2-1	мкр. Правдинск, ул. 40 лет ПО	ТП-508, ТП-511	ООО "ЭнергоСервис"	II	до 1 часа, МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"	Технологический процесс непрерывный, время работы РИСЭЭ до полного восстановления электроснабжения в сторону СЗО по нормальной (временной) схеме сетевой организации	380В/40кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
22	КНС 2-2	мкр. Правдинск, ул. 1 Мая, д. 3	ТП-518	ООО "ЭнергоСервис"	III			380В/40кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
23	КНС 2-5	мкр. Правдинск, ул. Кирова, д. 19	ТП-527, ТП-523	ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/35кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
24	КНС 2-6	мкр. Правдинск, ул. Пиротова	ТП-526	ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/40кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
25	КНС 2-7	мкр. Правдинск, ул. Олимпийская, д. 7	ТП-535	ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/45кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
26	КНС 3-1	мкр. Правдинск, ул. Березовая Роща	ТП-328	БРЭС	III			380В/10кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
27	КНС 3-2	мкр. Правдинск, ул. Горького (СЭС)	ТП-317	ООО "ЭнергоСервис"	III			380В/25кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
28	КНС 3-3	мкр. Правдинск, ул. Бумажников	ТП-5, ТП-302	ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/30кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
29	КНС 3-4	мкр. Правдинск, ул. Бумажников (СМУ)	ТП-315, ТП-324	БРЭС ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/37кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
30	КНС 3-5	мкр. Правдинск, ул. Юбилейная, д. 6	ТП-322	БРЭС	III			380В/30кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
31	КНС 3-6	мкр. Правдинск, ул. Горького (Детская больница)	ТП-303	ООО "ЭнергоСервис"	II			380В/45кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
32	КНС 3-7	мкр. Правдинск, ул. Волжский Рейд, д. 35	ТП-301 "А"	ООО "ЭнергоСервис"	III			380В/30кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"
33	КНС пер. Тургенева	г. Балахна, пер. Тургенева	ТП-78	ООО "ЭнергоСервис"	III			380В/5кВт/50Г ^ц Соединение обмоток эл. мотора насоса – "звезда"

Приложение №1
к регламенту (карте) действий персонала
энергообеспечивающей (сетевой) организации
и МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "МП "Водоканал"
МО "город Балахна"
Н.А. Суровов
30.10.2013 г.

Перечень резервных источников снабжения электрической энергии МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

№ п/п	Собственник РИСЭЭ (Наименование учреждения (организации), где хранится РИСЭЭ)	Место нахождения РИСЭЭ - адрес, телефон	Лини, отв. за эксплуатацию РИСЭЭ (контактные данные)	Модель (марка) РИСЭЭ	Мощ ность РИСЭЭ, кВт	Кол- во	Техниче ское состоя ние	Тип (передвижной /стационарный)	Год выпу ска	Марка топли ва	Наличие топлива
1	Администрация г.Балахны. Хранение – МУП «МП «Водоканал» МО «город Балахна»	г.Балахна, ул.Энгельса д.44 8(831-44) 6-21-72(75)	Главный энергетик Боровиков Н.В. 8(831-44) 6-21-72	Д.Г.У.	68	1	Рабочее	Передвижной	2011г.	ДТ	Заправлен

Главный энергетик
МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

Н.В. Боровиков

Приложение №2
к регламенту (карте) действий персонала
энергоснабжающей (сетевой) организации
и МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

Перечень объектов МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна" требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения

№ п/п	Наименование объекта жизнеобеспечения, социально-значимого объекта	Контактные данные, тел. лица ответственного за эл. жизнеобеспечения, социально-значимого объекта	Адрес социально-значимого объекта	Что обслуживает, кол-во зависимых объектов, людей (населения)	Номинальная мощность, потребляемая (по кВт)	Привлекательный РИСЭЭ, тип и мощность	Организация направляющая РИСЭЭ (контактные данные, тел.)	Время доставки РИСЭЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фильтровальная насосная станция	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, территория ОАО "Волга"	Предприятия – 620 шт. Население – 48 тыс. чел.	1000	Нет	Нет	-
2	Волжская насосная станция	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, мкр. НигРЭС, Волжский парк		340	Нет	Нет	-
3	НС (повысительная станция)	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Пирогова, д. 2		6			
4	НС (повысительная станция)	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Пушкина		6			
5	ЦКНС 1-1	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, пл. Советская		60			
6	КНС 1-2	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Рязанова		37			
7	КНС 1-3	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Рязанова		10			
8	КНС 1-4	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Энгельса, д. 74		37			
9	КНС 1-5	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Энгельса, д. 62		10			
10	КНС 1-6	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Энгельса, д. 54		10			
11	КНС 1-7	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Мазурова		10			
12	КНС 1-8	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Синякова		20			
13	КНС 1-9	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Строителей		45			
14	КНС 1-10	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 6А		30			
15	КНС сад НигРЭС	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, мкр. НигРЭС, сад №1		65			


УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "МП "Водоканал"
МО "город Балахна"
Н.А. Суровов
20/3 г.

МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна",
тел. 8(83144) 6-21-72, 6-21-75

до 1 часа

16	КНС 1-14	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Свердлова, д. 14	Предприятия – 620 шт. Население – 48 тыс. чел.	15	Передвижная дизельная генераторная установка Д.Г.У. - 68 кВт	МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна", тел. 8(83144) 6-21-72, 6-21-75	до 1 часа
17	КНС 1-15	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Дзержинского, д. 50		30			
18	КНС 1-16	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. ЦКК, д. 30		20			
19	КНС 1-17	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. ЦКК, д. 28		20			
20	КНС 1-18	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Некрасова, д. 14		15			
21	КНС 1-19	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, ул. Челоскинец, д. 5А		10			
22	КНС КЦ "Москва"	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, пл. Минина		48			
23	КНС 2-1	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. 40 лет ПО		40			
24	КНС 2-2	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. 1 Мая, д. 3		40			
25	КНС 2-5	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Кирова, д. 19		35			
26	КНС 2-6	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Пирогова		40			
27	КНС 2-7	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Олимпийская, д. 7		45			
28	КНС 3-1	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Березовая Роща		10			
29	КНС 3-2	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Горького (СЭС)		25			
30	КНС 3-3	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Бумажников		30			
31	КНС 3-4	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Бумажников (СМУ)		37			
32	КНС 3-5	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Юбилейная, д. 6		30			
33	КНС 3-6	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Горького (Детская больница)		45			
34	КНС 3-7	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	мкр. Правдинск, ул. Волжский Рейд, д. 35		30			
35	КНС пер. Тургенева	Боровиков Н.В. Тел. 8(831-44) 6-21-72 (75)	г.Балахна, пер. Тургенева		5			

Главный энергетик
МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"



Н.В. Боровиков


Приложение №3

к Регламенту (карте) действий

персонала сетевой организации

и МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

*Схема электрическая принципиальная
социально-значимого объекта
и место присоединения РИСЭЭ*

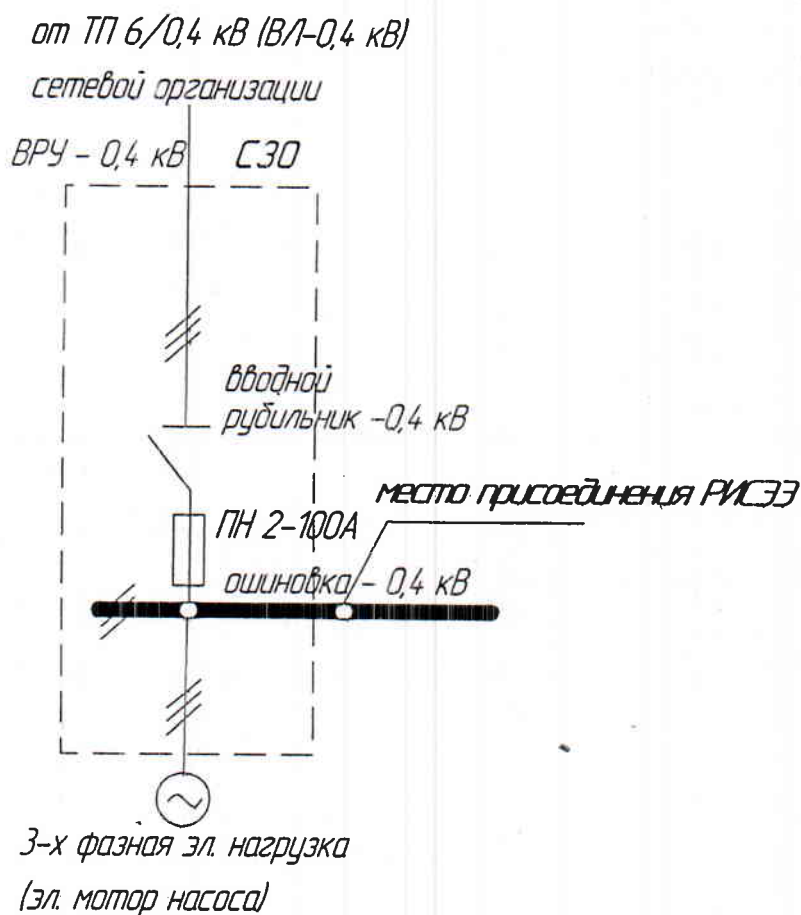

Примечание: данная схема и место присоединения РИСЭЭ действительна
для всех СЗО МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

Главный энергетик

МУП "МП "Водоканал" МО "город Балахна"

Боровиков Н.В.